


SAL CONTROL

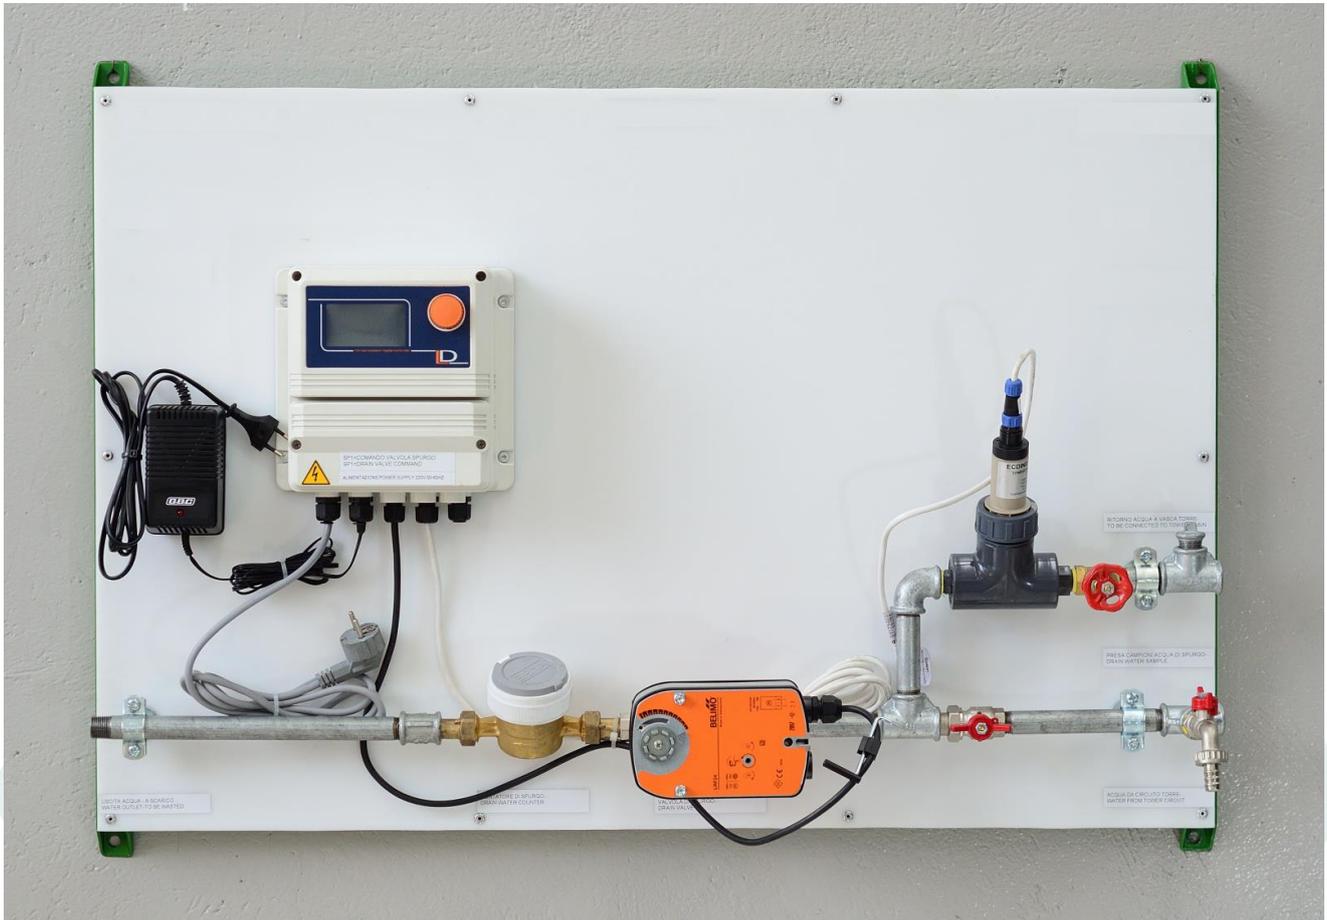

Il Gruppo di Controllo della concentrazione salina è composto da:

- Valvola manuale di intercettazione.
- Valvola motorizzata per garantire l'interruzione dello spurgo anche nel caso di mancanza della corrente o per manomissioni accidentali.
- Sonda di conducibilità e conduttivimetro
- Contatore con totalizzazione della portata per verificare nel tempo la quantità dello spurgo effettuato.
- Rubinetto di presa campione per la verifica analitica della concentrazione dei sali.
- Condotto tubiero completo di tutte le componenti indicate e assemblate con giunti a tre pezzi per facilitare la pulizia o la verifica dei singoli componenti.

Lo scarico va convogliato in un punto autorizzato dall'ente locale per la gestione delle acque ed in conformità alle normative vigenti.

Note: proteggere da gelo, luce e intemperie.